



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N. L.**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-47/2017**  
“Suministro, instalación y mantenimiento de equipo de aire acondicionado para el Auditorio de San Pedro”.

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

En San Pedro Garza García, N. L. siendo las 10:00 horas del día 17 de enero de 2018, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y el artículo 72 de su Reglamento y 157 al 167 del Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de San Pedro Garza García, N.L., con la Convocatoria Pública que se hiciera para este concurso y con las bases del mismo, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Independencia N° 316, Centro de este Municipio los C.C.C.P. Encarnación Ramones Saldaña, Secretario de la Contraloría y Transparencia; Ing. Rafael Zapata Garza, Contralor Ciudadano K3; Lic. Alejandra Cantú Sada, Coordinadora General de Teatros Municipales; Ing. Marco Antonio Flores Rodríguez, Jefe de Ingeniería y Operación del Auditorio San Pedro y la Lic. Sofía Lorena Leal Herrera, Directora de Adquisiciones, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones relativa al Suministro, instalación y mantenimiento de equipo de aire acondicionado para el Auditorio de San Pedro.

Acto seguido se procedió a mencionar a los licitantes que manifestaron su intención de participar en los términos indicados en la convocatoria de la licitación:

- **Climeez Del Norte S.A. de C.V.**
- **Servicios Especializados del Norte S.A. de C.V.**

La Lic. Sofía Lorena Leal Herrera, Directora de Adquisiciones, en presencia de los asistentes, menciona al representante de la participante, que se registró para este acto, las cuales se menciona a continuación.

Por la empresa **Climeez del Norte S.A. de C.V.**, se presentó el **C. Rodolfo Rafael Saucedo Hinojosa**.

Por la empresa **Servicios Especializados del Norte S.A. de C.V.**, se presentó el **C. Jorge Abelardo Quintanilla Viacobo**.

Acto seguido, se procede a mencionar que dentro del plazo señalado en las bases, se recibieron 6 preguntas para este acto, las cuales se mencionan a continuación:

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-47/2017  
“Suministro, instalación y mantenimiento de equipo de aire acondicionado para el Auditorio de San Pedro”.



La empresa **Climeez Del Norte S.A. de C.V.**, preguntó:

1	PREGUNTA	¿Por qué no se incluyen filtros “Y” en las entradas de los equipos?
	RESPUESTA	Sí se incluyen, tal y como se menciona en el Anexo 1, Especificaciones Técnicas, 5° Rubro
2	PREGUNTA	¿Se va a incluir en la cotización la preparación para un Bypass?
	RESPUESTA	Sí, previniendo la conexión de un equipo de reemplazo en caso de una falla mayor.
3	PREGUNTA	En la partida de la unidad generadora de agua helada solicita 4 piezas de calibre 500 mcm para ser instalados o tendidos sobre tubería conduit de 1 ½ pulgadas esto no es posible se necesita una tubería superior en base a la norma oficial mexicana la cual nos dice que para 4 conductores de 500 mcm al menos necesitamos 3 ½ pulgadas, nosotros recomendamos 4 pulgadas y con esto cambian todos los accesorios en cuestión eléctrica. partida número 2 de instalación de equipos. ¿Cuál tomamos en cuenta?
	RESPUESTA	La indicada por la NOM.
4	PREGUNTA	Referencia general, para ninguno de los equipos chiller y bombas se está solicitando un interruptor termo magnético de seguridad. No están incluidos en el catálogo. ¿Se deben incluir?
	RESPUESTA	No se deben de incluir.
5	PREGUNTA	¿Se puede cotizar la instalación hidráulica en CPVC?
	RESPUESTA	No, al estar expuesto el equipo existe riesgo de que se rompa la tubería, por acceso de personas ajenas al área, por ser zona de tráfico.
6	PREGUNTA	En la visita previa a sitio el usuario solicito la cotización de rejillas para protección de los equipos. ¿Se va a incluir?
	RESPUESTA	Sí, por recomendación del fabricante.


Se les notifica en este mismo acto, que el Acto de Presentación y Apertura de Propuesta, se llevará a cabo el día 24 de enero de 2018 a las 12:15 horas en la sala de la Dirección de Adquisiciones ubicada en la calle Independencia N° 316, Centro de este Municipio.

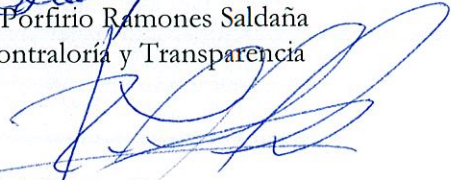
Se hace constar que la presente sesión fue grabada en formato DVD y la grabación forma parte integrante del acta. No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 10:27 horas del día 17 de enero de 2018, firmando para constancia los que en ella intervinieron.


ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-47/2017  
“Suministro, instalación y mantenimiento de equipo de aire acondicionado para el Auditorio de San Pedro”.



**Por el Municipio de San Pedro Garza García:**

  
C.P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña  
Secretario de la Contraloría y Transparencia

  
Ing. Rafael Zapata Garza  
Contralor Ciudadano K3

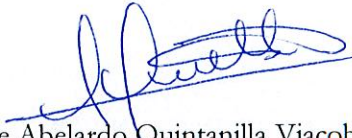
  
Lic. Alejandra Cantú Sada  
Coordinadora General de Teatros Municipales

  
Ing. Marco Antonio Flores Rodríguez  
Jefe de Ingeniería y Operación del Auditorio San Pedro

  
Lic. Sofía Lorena Leal Herrera  
Directora de Adquisiciones

**Participantes:**

  
C. Rodolfo Rafael Saucedo Hinojosa  
Climeez S.A. de C.V.

  
C. Jorge Abelardo Quintanilla Viacobo  
Servicios Especializados del Norte S.A. de C.V.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-47/2017  
"Suministro, instalación y mantenimiento de equipo de aire acondicionado para el Auditorio de San Pedro".